



Téves jelzések – hatósági ellenőrzések tapasztalatai

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok
Lakitelek, 2016. szeptember 14-15.

Gyapjas János
tű. ezredes

Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes
BKMMK Tűzvédelmi Szakcsoport Elnök

AUTOMATIKUS TŰZÁTJELZÉS

**OTSZ
202.§ (1)**



**ÁLLANDÓ
FELÜGYELET**

OTSZ 156. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre

- a) 30 méter feletti legfelső használati szintű épület,
 - b) fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény,
 - c) felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása
- esetében.

A két szakasz nem ugyanaz!

OTSZ 156.§ (2) Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.



BM OKF - INTERFACE


AUTOMATIKUS TŰZÁTJELZÉS

TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY

5.§ (7) A tűzjelzés és az automatikus tűzátjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez. Az automatikus tűzátjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a jelzésfogadó fenntartóját, a tűzátjelzéshez szükséges berendezés és átviteli út kialakításával, valamint fenntartásával kapcsolatos költségek a felügyelt létesítmény tulajdonosát terhelik.

8.§ (6) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki (...)
c) gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett.

Tavalyi
előadás



TÉVES AUTOMATIKUS TŰZÁTJELZÉSEK

- Soknak tűnik
- 60% ismeretlen volt

Emelkedő tendenciát tapasztalunk.



KÖTELEZETTEK - KÖTELEZETTSÉGEK



**TŰZVÉDELMI
HATÓSÁG**

- Előírások betartása, betartatása
- Tűz megelőzés /Ttv. 4. § c)/

Téves jelzés – téves riasztás


Nem tűztől származó,
tűzjellemzőre hasonlító
paraméter.

Égéstermék megegyezik
a valós tüzekével.

**Tűzoltási feladatot
kellett-e
végrehajtani?**

Karbantartás TvMI – F.3.
Téves jelzések

Alapfogalmak –
Tűzvédelmi törvény

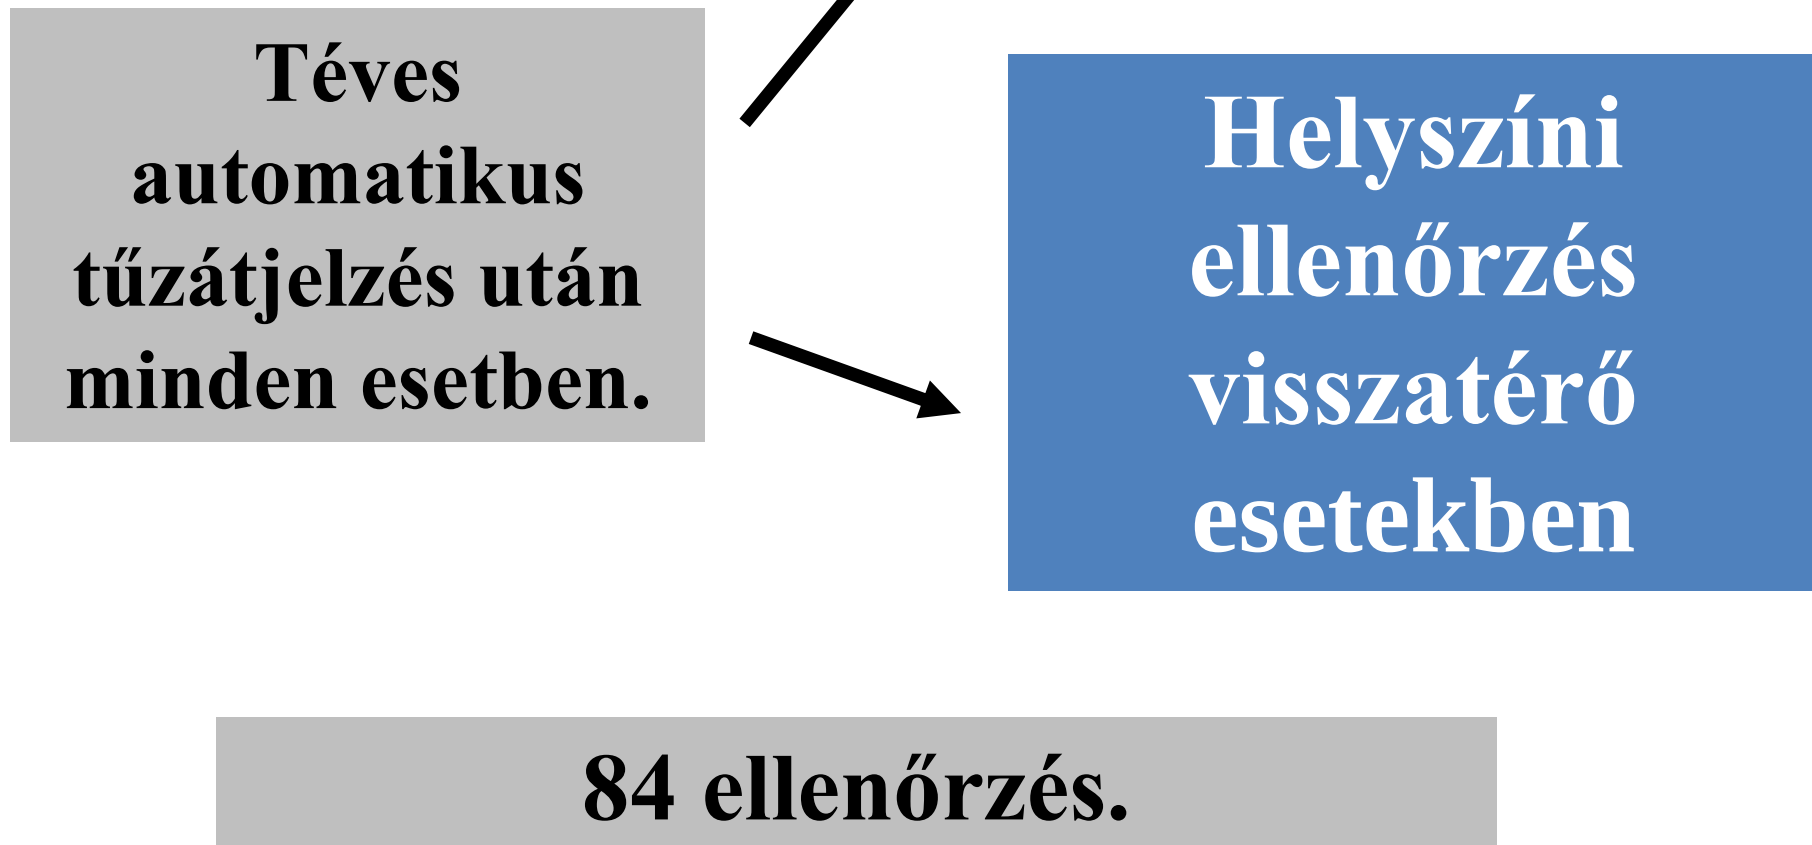

Tapasztalatok



Rendkívüli felülvizsgálat.

- Elkészültek – néha kell az ihlethez a kiértékelés/adatkérés
- Néha szinte „nyomozni” kell – kb. 30 % ismeretlen

Emberi közreműködésre visszavezethető okok kiemelkednek.

Alkalomszerű munkavégzés, mikróban/tűzhelyen felejtett étel, rovarírtó spray, adventi koszorú, takarítás, gyerekek...

Bejelentések

- **Karbantartás bejelentése – TÁVFELÜGYELET**
 - A tiltási lehetőség adott a szoftverben.
- **Téves jelzés lemondás jelszóval – Megyei Főügyelet**
 - Település/telefonszám bontásban tájékoztató
 - Adatok frissítése – oktatás, tájékoztatás szükségessége

Tapasztalatok



Muslincák az érzékelőben.

Régi rendszerek

Az élő történelem...

Új rendszerek

- Megrendelő adatszolgáltatása? ... Gyorsan előjönnek a problémák.
- Érzékenység beállítás/érzékelő választás/rögzítés

Meglévő rendszer - változás

Technológia váltás, tulajdonos/bérlő váltás, munkavállalók fluktuációja...

Notorius téves jelzés

- Szociális intézmények
- Üzemeltető motivációja...

Tapasztalatok

Beázás tetőn keresztül.

Érzékelő/TJK hiba.

A végső „megoldás”:



1. Felkészültség/tudatosság jelentős fejlesztése.

- Üzemeltetői
- Munkavállalói
- Távfelügyelet - diszpécser

2. Tapasztalatok megosztása, szakmai párbeszéd.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

