

A hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlása

Milyen az országban bekövetkező tűz és káresetek alakulása? Milyen az ezzel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások szerkezete? Milyen a tűzoltóságok hatékonysága? Az elmúlt 15 év esetszámainak alakulását vizsgálva a hazai tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti megoszlását vizsgáljuk.

Az esetek bekövetkezésének időpontjánál talán **fontosabb szempont a tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerinti vizsgálata**, mely az 1. ábra mindkét diagramján jól nyomon követhető. A statisztikai adatokból az összes esetszámtól függetlenül megállapítható, hogy az elmúlt évek mindegyikében a tűzoltóságok az éves eseményeinek

- legalább 70% alapriasztás mellett (I. vagy I/K riasztási fokozatban) önállóan képesek voltak felszámolni.
- A II. kiemelt fokozat, mely szintén sok tűzoltóságon még önerőből (technika, létszám) biztosítható az összes eseményeknek a 10 %-t meghaladja.
- Azaz nagyságrendileg állítható, hogy az éves vonulási kötelezettség több mint 80 %-t a helyi erők és eszközök számolják fel.


Ez köszönhető a javuló diszlokációnak, az új ÖT-ök létrejöttének és természetesen a folyamatos műszaki fejlesztéseknek is.

Nem elhanyagolható a lakosság szerepe sem, hiszen a telefonkészülékek elterjedésével, különösen az elmúlt években a mobil telefonok térhódításának köszönhetően a bekövetkezett eseményeket a lakosság azonnal jelezni tudja (gyakran előfordul tömeges jelzés), így az időben információhoz jutott tűzoltók képesek gyorsan a helyszínre érni és megkezdeni a beavatkozást. Ezek alapján *előre vetíthető, hogy a területi lefedettség javítását kell a jövőben is tovább erősíteni, annak érdekében, hogy a tűzoltóságok minél közelebb legyenek az események helyszíneihez, megelőzve ezzel a nagy riasztási fokozatot igénylő esetek kialakulását.*


A 1. ábra második diagramján jól látszik, hogy az I. és I/K riasztási fokozat mellett a legnagyobb számban II. riasztás került elrendelésre, amit a nagyobb tűzoltóságok még mindig képesek felszámolni saját erőkkel, de a kisebbeknek is elegendő a legközelebbi szomszédos tűzoltóság által biztosított segítséget igénybe venni. A tűzoltói segítség viszonylagosan gyors kiérkezése miatt, a keletkezett kárérték is alacsonyabb.

A III., IV., V. riasztási fokozat viszonylag kis számából látható, hogy a tűzoltóságok erő, eszköz állományát és létszámát az alapterhelésre kell beállítani és ott tartani a jövőben is, hiszen a kiemelt események felszámolásához elegendő az RST megfelelő működtetése. Ez a jelenlegi formában a leginkább költséghatékony, hiszen így nem kell indokolatlan erőket napi 24 órában készenlétben tartani.

Tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerint (db)

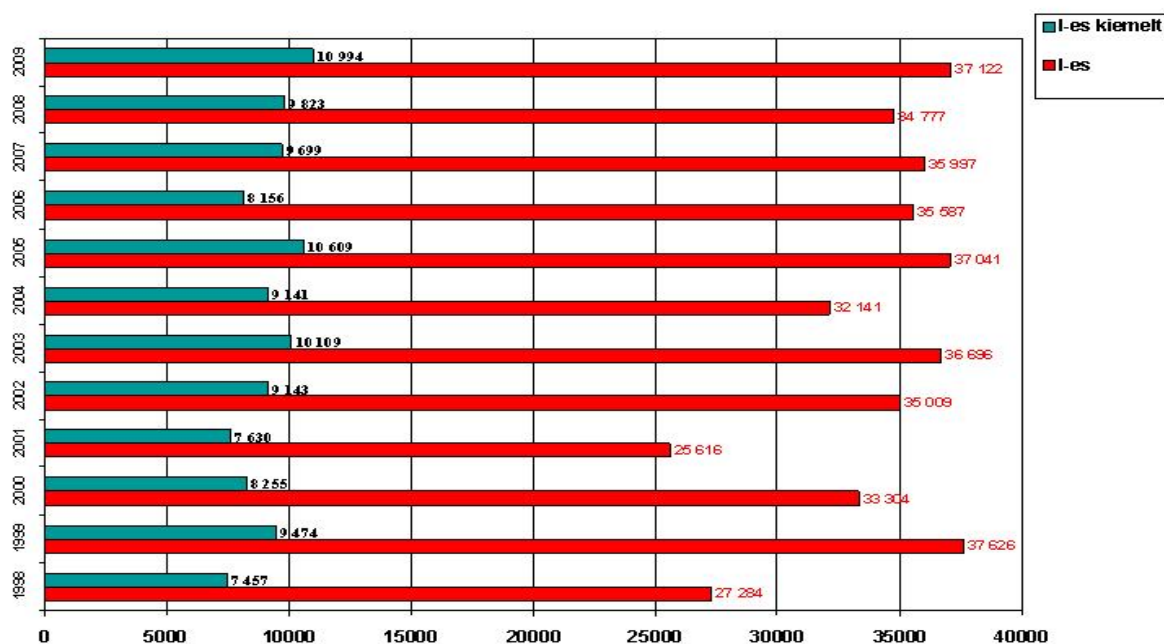

Tűzoltói beavatkozások riasztási fokozat szerint (db)

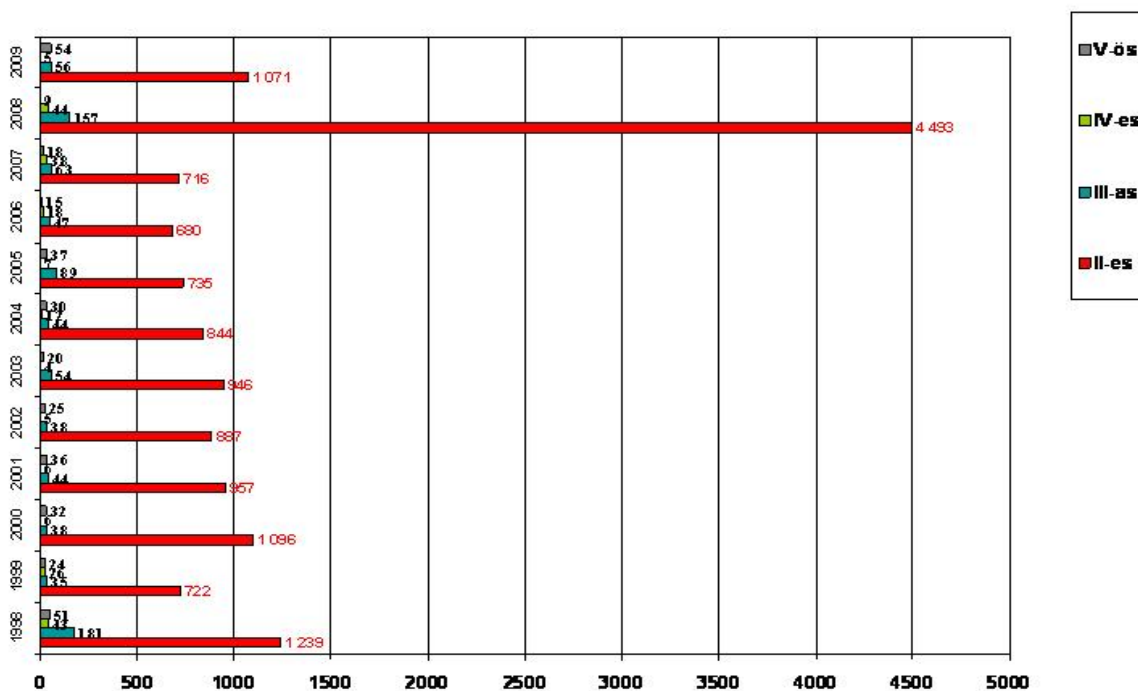

(1. ábra)