


III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő

Balatonföldvár, 2016. november 21-22.

1. **Meglévő, 14 m feletti legfelső használati szinttel létesült lakóépület nyílászáróit pályázat keretében cserélik, ideértve a lépcsőházi nyílászárókat is. A pályázat nem tartalmazza elvárásként a lépcsőházi füstelvezetés megoldását. Milyen szintű füstelvezetést kell biztosítani a csere során beépített nyílászárókkal?**
 - a) Nem kell kiépíteni a füstelvezetést, mert a pályázat nem írta elő.
 - b) Ki kell építeni a hatályos OTSZ szerinti füstelvezetést, mert az épület középmagas.
 - c) **Olyan füstelvezetést kell kiépíteni, ami nem rosszabb tűzvédelmi szempontból a meglévőnél.**
 - d) A beruházónak kell eldöntenie, kiépíti-e a füstelvezetést, és ha kiépíti, akkor el kell döntenie, milyen szintű füstelvezetést kell biztosítani.
2. **Melyik vendéglátóipari egység konyhai szellőzőrendszerét kell rendszeresen tisztítani?**
 - a) **Nagyi palacsintázója melegkonyhás vendéglátóhely**
 - b) **Négy Évszak Pizzéria**
 - c) Hami szendvicsbár (csak előrecsomagolt ételek árusítása történik és nincs vendégtér)
 - d) **Házias ízek Étterme**
3. **23.500 m² alapterületű bevásárlóközpontban – bérlőváltás következtében – átalakítanak egy 270 m² alapterületű üzletteret (meglévő helyiségek: eladótér, raktár, öltöző). Az új helyiségkiosztásnak megfelelően módosítják a tűzjelző és a tűzoltó berendezést. A használatbavétel során az alábbi iratok közül mit kérhet a tűzvédelmi hatóság?**
 - a) **üzembehelyezési jegyzőkönyv**
 - b) **telepített tűzjelző érzékelő teljesítménynyilatkozata**
 - c) karbantartási szerződés
 - d) **tűzvédelmi szakvizsga (kivitelező)**
4. **Melyik megállapítás helytálló az épület részét képező, KK kockázati osztályú kilátóban a fali tűzcsap szükségességéről?**
 - a) Nem kell fali tűzcsapot létesíteni, ha eltérési engedélyt kértek a fali tűzcsap létesítés kötelezettsége alól és azt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság megadta.
 - b) **Nem kell fali tűzcsapot létesíteni, ha a kilátó nyitott.**
 - c) Száraz vezetékot kell létesíteni, ha annak lopás elleni védelme megoldott.
 - d) Nem kell fali tűzcsapot létesíteni, ha a kilátó erdő területén van.

5. Új épület létesítése során a pinceszinti gépjárműtároló helyiség füstelvezetését részben oldalfali nyílásokkal biztosítják (az érintett falszakasz nyílásokat tartalmazó felülete a lejtős terepviszonyok miatt a terepcsatlakozási vonal felett helyezkedik el). A nyílásokba ablakot, zsácut, rácsot, egyéb szerkezetet nem építenek be. Milyen átfolyási tényező vehető figyelembe?
- A nyílás átfolyási tényezőjét vizsgálattal kell megállapítani.
 - Tervezői döntés alapján alkalmazható az OTSZ 9. melléklet 2. táblázata szerinti átfolyási tényező.**
 - Az OTSZ 9. melléklet 2. táblázata szerinti átfolyási tényezőt alkalmazzák, de az új létesítés okán eltérési engedélyt kérnek az OTSZ 91. § (5) pontjától.
 - A szabad nyílás nem fogadható el füstelvezetés céljára.
6. Szükséges-e a szabad téren (földön) telepített napelemes kiserőmű esetén a napelem modulok közelében az OTSZ 87. § (1) bekezdésében előírt lekapcsolási lehetőség biztosítása?
- Szükséges a beavatkozók biztonsága érdekében.
 - Nem szükséges, mert az OTSZ ezen előírása csak épületre vonatkozik.**
 - Nem szükséges, kivéve, ha a tűzvédelmi hatóság egyeztetés során felhívja a figyelmet a lekapcsolásra.
 - Szükséges, ha a szakhatóság előírja.
7. Túlnyomásos füstmentes lépcsőház méretezésénél hány szinten kell nyitott ajtót feltételezni, ha a lépcsőházba nyíló szintek száma 9?
- 2
 - 3
 - 4**
 - 5
8. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó iskolaépülethez tűzoltási felvonulási útvonalat és területet kell létesíteni az OTSZ 65. § (1) bekezdése alapján. A tűzoltási felvonulási terület biztosítottságának megállapításánál az alábbiak közül mit kell figyelembe venni?

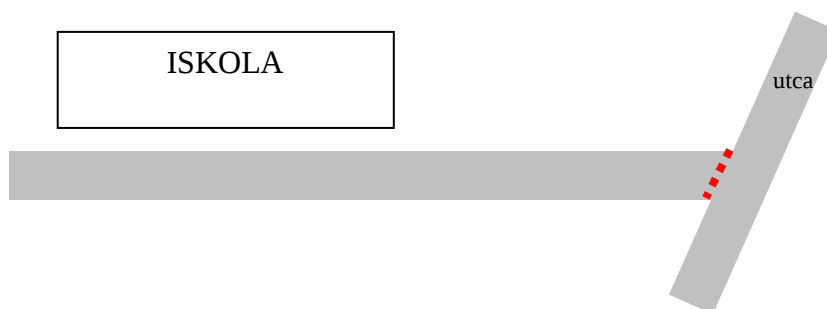

- A tűzoltási felvonulási terület lejtése 7,2 %.**
- A felvonulási területnek kijelölt területen gépjárműparkoló található.**

- c) A talpalási hely hossz tengelye a mentési pontot tartalmazó homlokzat síkjától mérve 6 méterre helyezkedik el.
- d) A tűzoltási felvonulási út és a megközelítésére szolgáló utca csatlakozásánál behajtásgátló oszlopokat telepítenek.

9. Egészítsd ki a mondatot! A hatóság a hatósági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított napon belül megküldi.

- a) 5
- b) 8
- c) **10**
- d) 15

10. Mikor mellőzhető az első fokú eljárás megindításáról szóló értesítés?

- a) Soha.
- b) Ha az eljárás megindítása után a hatóság öt napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
- c) Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy az értesítést nem kéri.
- d) **Ha az értesítés veszélyeztetné az eljárás eredményességét.**

11. Mely állítás nem feltétele a sommás eljárás lefolytatásának?

- a) **Jogszabály lehetővé teszi.**
- b) Nincs ellenérdekű ügyfél.
- c) A tényállás tisztázott.
- d) Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

12. Mely végzés ellen nincs helye önálló fellebbezésnek?

- a) **A fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelemnek helyt adó végzés.**
- b) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés.
- c) A fizetési kedvezmény iránti kérelemnek helyt adó végzés.
- d) Az eljárási költséget megállapító végzés.

13. Melyik állítás nem feltétele a helyszíni bírság alkalmazásának?

- a) Közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
- b) Helyszíni intézkedés során megállapítható a jogsértés.
- c) **Az ügyféllel szemben ugyanazon szabálytalanságért az első alkalommal kerül sor a bírság kiszabására.**

d) Az ügyfél a jogsértést a helyszínen teljes mértékben elismerte.

14. Mi az eljárásjogi helyzete a kéménytűz káreseményt követő helyszíni ellenőrzésen részt vevő, a káreseménnyel érintett ingatlan albérlőjének?

- a) Ügyfél
- b) Tanú**
- c) Hatósági tanú
- d) Ingatlanhasználó

15. Mely típusú tüzelőberendezés üzemeltetésekor kell szén-monoxid érzékelőt alkalmazni a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2016. évi CCXI. törvényben meghatározott önálló rendeltetési egységgel való légtér-összeköttetés esetén?

- a) Gázüzemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés esetén.
- b) Nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén.**
- c) Nyitott égésterű gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés esetén.
- d) Zárt égésterű tüzelőberendezés esetén.

16. Mely kéményseprő-ipari tevékenység nem tartozik a sormunkavégzés alá?

- a) Az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése.**
- b) Az égéstermék paramétereinek ellenőrzése.
- c) A gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzése.
- d) Az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálata.

17. Ellátási területén mely ingatlan esetében végezhet kéményseprő-ipari tevékenységet az a kéményseprő-ipari (köz)szolgáltató, melynek szerződését az ellátásáért felelős önkormányzat annak lejáratáig fenntartotta?

- a) Kizárólag természetes személy tulajdonában lévő ingatlan esetében.
- b) Kizárólag természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan, valamint társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében.
- c) Kizárólag nem természetes személy tulajdonában lévő, vagy természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében.
- d) Minden ingatlan esetében, annak tulajdoni vagy használati viszonyaitól függetlenül.**

18. Melyik állítás hamis?

- a) Annál az égéstermék-elvezetőnél, melyre zárt égésterű tüzelőberendezés csatlakozik, az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását kétfévente egy alkalommal kell elvégezni.

- b) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges tüzelőberendezés-csere esetén, kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelőanyag nem változik
- c) **A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatót a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától akkor tilthatja el, ha megállapítja, hogy a tevékenységére vonatkozó szabályokat ismételtelen megszegte.**
- d) Az első fokú tűzvédelmi hatóság határozattal a szabálytalanság megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését, ha a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó zárt lakásról vagy a következő ellenőrzésig el nem hárított szabálytalanságról értesíti, és az ingatlan tulajdonosa a kötelezettségének a hatóság felhívására sem tett eleget.

19. Az alábbiak közül mely esetekben tilthatja meg a termék forgalmazását a katasztrófavédelmi kirendeltség?

- a) Forgalomba hozott tűzoltó-technikai termék esetén.
- b) Beépített építési termék esetén.
- c) Forgalmazott szén-monoxid-érzékelő esetén.
- d) **Egyik esetben sem.**

20. Meddig érvényes a 2013. június 30-án kiadott építőipari műszaki engedély?

- a) Az érvényességi idejétől függetlenül 2013. július 1-jéig
- b) Az érvényességi idejéig, de legfeljebb 2016. július 1-jéig
- c) Az érvényességi idejétől függetlenül 2018. július 1-jéig
- d) **Az érvényességi idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig**

21. Milyen dokumentummal igazolható a tűzgátló csappantyú megfelelősége?

- a) **Teljesítménynyilatkozat**
- b) Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány
- c) BM OKF forgalmazási engedély
- d) Tűzvédelmi szakértői nyilatkozat

22. Igazolhatja-e tűzvédelmi szakértő új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, ha azt korábban már igazolták, de az érintett építményszerkezeten változtatás történik?

- a) Nem.
- b) Igen.
- c) **Igen, amennyiben a változtatás annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.**
- d) Igen, amennyiben a változtatás annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja.

23. Folytassa a mondatot! A 2013. július 1. előtt tűzoltó-technikai termékként kezelt építési termékekre kiadott, 2013. július 1-jéig hatályukat nem veszített tűzvédelmi megfelelési tanúsítványok és forgalmazási engedélyek...

- a) Az azokban meghatározott érvényességi időtől függetlenül – 2016. július 1-jéig hatályosak.
- b) Az azokban meghatározott érvényességük idejéig, de legfeljebb – 2016. július 1-jéig hatályosak.
- c) Az azokban meghatározott érvényességük idejéig hatályosak.
- d) 2016. július 1-jéig hatályosak.

24. Mekkora lehet a tűzvédelmi bírság minimális összege, ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét?

- a) 20.000,- Ft
- b) 50.000,- Ft
- c) 100.000,- Ft
- d) 200.000,- Ft

25. Milyen dokumentummal igazolható a tűzoltó takaró megfelelése?

- a) Teljesítménynyilatkozat
- b) Tűzvédelmi Megfelelési Tanúsítvány
- c) BM OKF forgalmazási engedély
- d) Tűzvédelmi szakértői nyilatkozat

26. A 2016. november 21-én lefolytatott tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során a kirendeltség megállapította, hogy a tárolási épületre 2010-ben beépített tetőhéjzat megfelelése a beépítéskor nem volt igazolt. Az alábbiak közül melyik a piacfelügyeleti hatóság helyes eljárása?

- e) Megtiltja a termék forgalmazását.
- f) Megvizsgálja, hogy az érintett típust jelenleg forgalmazzák-e.
- g) Piacfelügyeleti bírságot szab ki.
- h) Elrendeli a termék visszabontását.

27. Milyen dokumentummal igazolható az 500 ml-es tűzoltó spray megfelelése?

- a) Teljesítménynyilatkozat
- b) Tűzvédelmi Megfelelési Tanúsítvány
- c) BM OKF forgalmazási engedély
- d) Tűzvédelmi szakértői nyilatkozat

28. Milyen dokumentummal volt igazolható a beépített
részegységének megfelelése 2016. július 1-ig?

tűzjelző

berendezés

- a) Teljesítménynyilatkozat
- b) Tűzvédelmi Megfeleléségi Tanúsítvány
- c) Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat
- d) Tűzvédelmi szakértői nyilatkozat