


Rögzítés oszlopnál

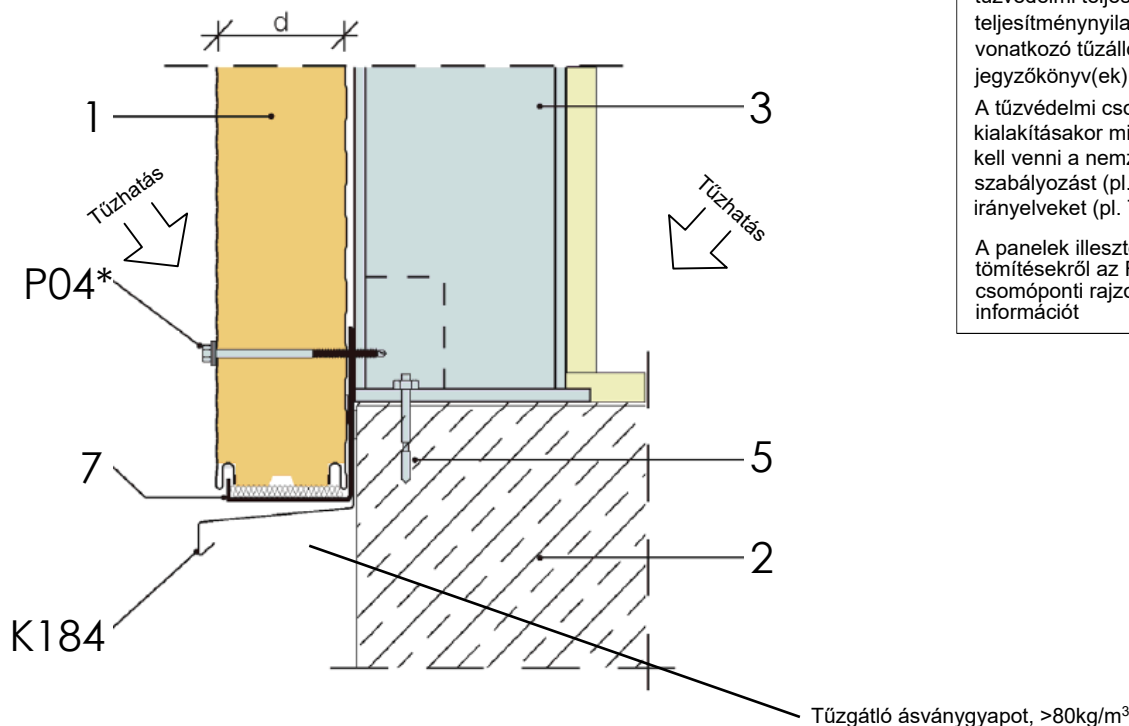

Oldalfal osztályba sorolása:


A panel külső falként megállapított tűzvédelmi teljesítményét a teljesítménynyilatkozat és a vonatkozó tűzállósági jegyzőkönyv(ek) tartalmazzák.

A tűzvédelmi csomóponti megoldás kialakításakor mindig figyelembe kell venni a nemzeti tűzvédelmi szabályozást (pl. OTSZ), és irányelveket (pl. TvMI 1.7)

A panelek illesztéseiben alkalmazott tömítésekről az FI-I-105H csomóponti rajzon talál további információt

Rögzítés oszlopok között

- 1 - Kingspan Panel - Látszó rögzítéssel (KS RF, KS RB)
- 2 - Alapszerkezet (statikus által méretezve)
- 3 - Tartószerkezet (statikus által méretezve)
- 4 - Acél L fogadóprofil (J indítóprofil rögzítéséhez)
- 5 - acél rögzítőelemek fogadóprofilok rögzítéséhez
- K184 - acél lábazati takaróprofil
- P04 - Panelrögzítő csavar tartószerkezetéhez*
- P17 - párazáró tömítőszalag
- 7 - acél indítóprofil (2,0mm)

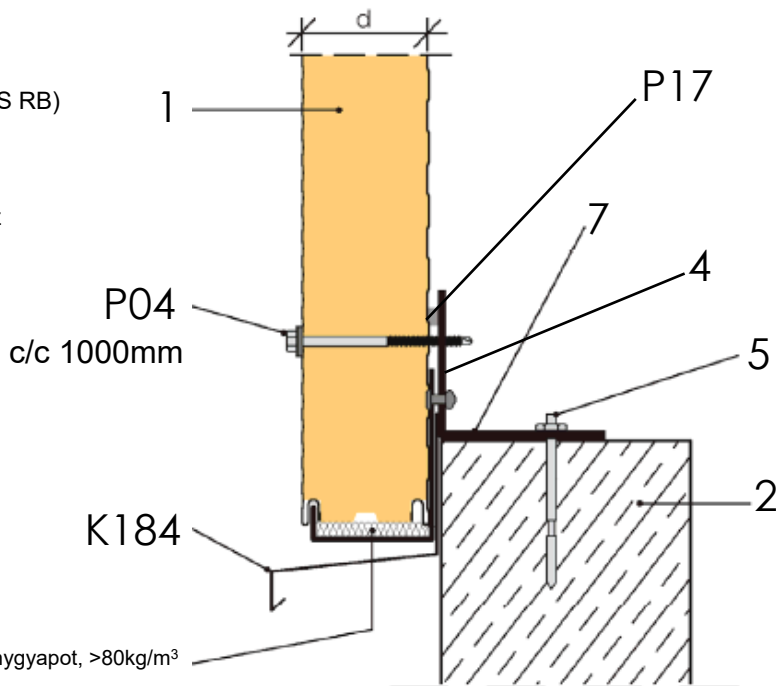

*Figyelem!

Az alkalmazott csavaroknak elegendő teherbírással kell rendelkezniük, hogy tűz esetén is elbírják a panel súlyát, és - egyéb előírás hiányában - 0,30kN/m² tűzterhet. A méretezéshez használja az EN 15254-5:2018 B. melléklet szerinti számítási módszert, vagy kérje Műszaki Ügyfélszolgálatunk segítségét.

Kingspan Magyarország
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1.
w: www.kingspan.hu
e: info@kingspan.hu
t: +36 30 455 4021